


## 絶縁型パラレル入力モジュール

## PI-64(98)E

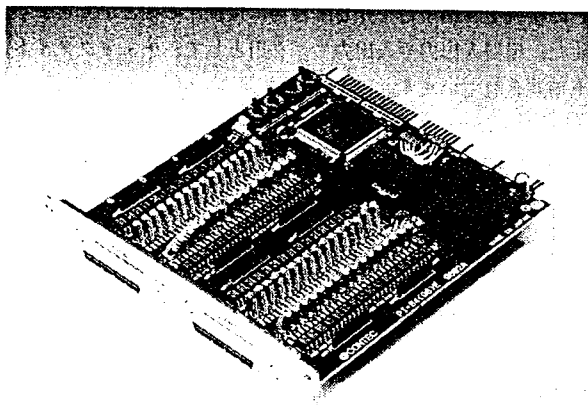

PI-64(98)Eに接続できるデジタル信号は、入力信号64点で、それぞれ8つのグループに分かれています。1つのグループは8点単位で構成され、それぞれ入力ポートに対応しています。このボードを装着したコンピュータのIN命令実行で8点単位の入力が容易に行えます。入力信号64点のうち4点は、割込み入力として使用することができます。また、このボードの入力は、全点フォトカブラにより絶縁されていますので、耐ノイズ性を要求される用途にご使用いただけます。

## 特長

- フォトカブラによる絶縁入力で耐ノイズ性が向上しています。
- 8点を1グループとして合計8グループ、64点のデジタル信号が入力できます。
- 入力信号64点のうち4点を、割込み入力として最大4レベルの同時割り当てができます。
- 汎用の入力機能のほかに、オプション機能を用意しています。

## 仕様

- 入力形式 : フォトカブラ絶縁による電流駆動入力（負論理）
- 入力抵抗 : 3K $\Omega$
- 入力ON電流 : 4mA $\sim$ 8mA
- 入力OFF電流 : 0.16mA以下
- 入力信号の点数 : 64点（4点は割込みに使用可能）  
（8点単位で1コモン）
- 入力表示 : なし
- 割込み : INT0 $\sim$ 6のうちいずれか  
（最大で同時4点まで）  
割込みを発生させるためには1msec以上のパルス幅が必要です。  
＜汎用入力機能使用時＞  
HIGH $\rightarrow$ LOWのエッジで割込み発生  
＜オプション機能使用時＞  
HIGH $\rightarrow$ LOWまたはLOW $\rightarrow$ HIGHのエッジ（ソフトウェアで設定）で割込み発生
- 入力保護回路 : なし
- 応答時間 : 1 msec以内
- I/Oアドレス : ＜汎用入力機能使用時＞  
8ビット $\times$ 8ポート占有  
＜オプション機能使用時＞  
8ビット $\times$ 16ポート占有  
（入力部/出力部共通）
- 外部回路電源（注） : DC12V $\sim$ 24V（ $\pm$ 15%）  
（1点当たり4mA/12V $\sim$ 8mA/24V必要）
- 消費電流 : DC5V 100mA MAX
- 使用条件 : 0 $\sim$ 50 $^{\circ}$ C 20 $\sim$ 90%RH 結露なし
- 信号延長可能距離 : 50m程度（配線環境による）
- 外形寸法 : 169.4 $\times$ 164.0 $\times$ 25.0mm
- ボード本体の重量 : 230g

（注）ボードの入力を駆動するためには外部電源が必要です。  
上記の電源容量をご確認の上、別途ご用意ください。

## 機能

## ●汎用入力機能

このボードは、外部から与えられた最大64点のデジタル信号を、8点単位で構成されるグループで読み出し、ボードを装着したパソコンに送出します。パソコンからのこのボードに対するアクセスは、任意に設定できる8つの入力ポートを介して行います。IN命令の実行によってこれらの入力ポートを読み出すと、その入力ポートに該当するバッファゲートが開かれ、外部装置から与えられているデジタル信号がグループ単位で取り込まれます。このとき、パソコンに送出される信号は負論理となります。また、入力64点のうち4点は、パソコンのユーザー解放割込み入力として割り当てることができますので、この信号を割込み要求信号として使用できます。

## ●オプション機能

## ・ビット単位の入力機能

I/Oアドレスを意識しないで、任意の1点（1ビット）に対してデータを入力できます。

## ・グループ単位の入力機能

I/Oアドレスを意識しないで、任意の1グループ（8点単位）に対してデータを入力できます。

## ・デジタルフィルタ機能

入力信号のノイズやチャタリングを、ハードウェア的に防止できます。

## ・ハンドシェイク機能

STB/ACK信号を用いたデータの通信が行えます。

## ・割込みコントロール機能

オプション機能使用時にハードウェア割込みが利用できます。

## I/Oアドレスの設定


先頭I/Oアドレスは、ボード上のスイッチ(SW1～SW4)で設定します。スイッチ中央部のツマミを回転させ、先頭I/Oアドレス(16進数値)に合わせてください。

|         | SW 1       | SW 2   | SW 3  | SW 4    |
|---------|------------|--------|-------|---------|
| アドレスバス  | A15～A12    | A11～A8 | A7～A4 | A3～A0   |
| スイッチの設定 |            |        |       |         |
| 設定値     | 0H         | 1H     | 0H    | 0H      |
| 設定可能な値  | 汎用入出力機能使用時 | 0H～FH  | 0H～FH | 0H (固定) |
|         | オプション機能使用時 | 0H～EH  | 0H～FH | 0H (固定) |

上図では、先頭I/Oアドレスが0100Hに設定されており、次に示すI/Oアドレスがこのボードによって占有されます。

| 使用する機能      | 汎用入出力機能     | オプション機能                           |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 占有するI/Oアドレス | 0100H～0107H | 0100H～0107H<br>および<br>1100H～1107H |

回路ブロック図

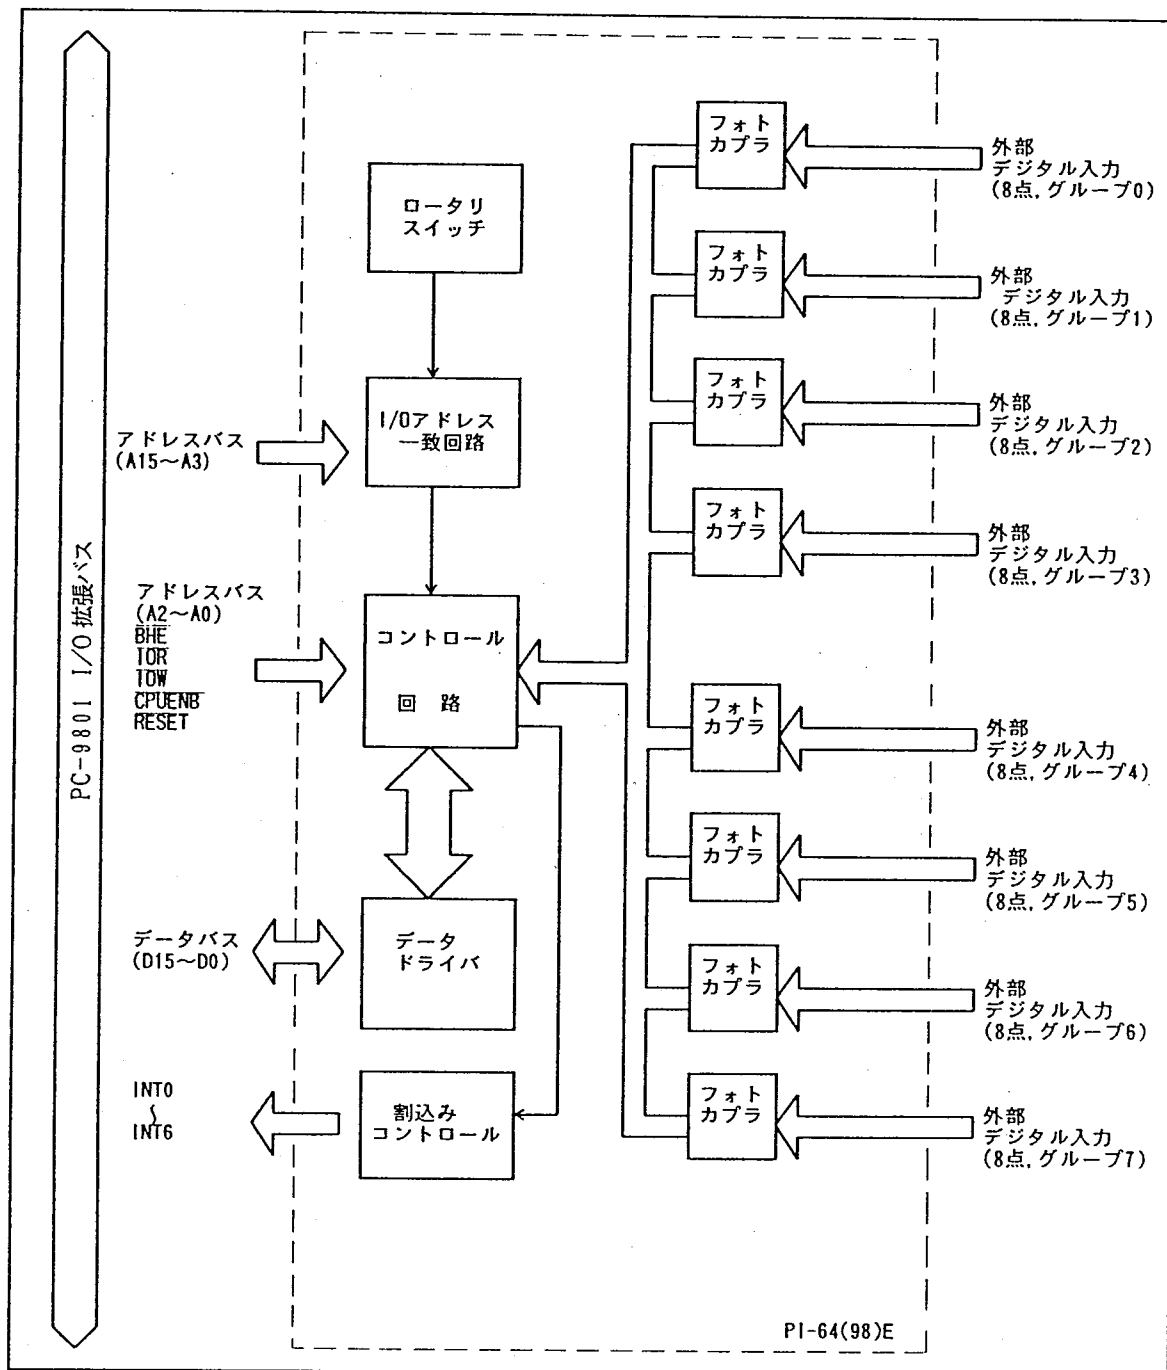


## 割込み信号の設定

このボードでは、入力信号64点のうち4点のデジタル信号およびオプション機能使用時のハンドシェイク信号などを、割込み要求信号として使用することができます。この信号によって、割込み要求がパソコンへ出力されますので、パソコンの割込み機能を利用することができます。割込みの設定はボード上のジャンパ(JP1)で行います。


割込みを使用しないときは、入力信号を特定のレベルに接続しないように、リード線付きショートコネクタで設定してください。

割込みを使用するときは、ボード上のジャンパ(JP1)で割込みレベルを設定します。このボードで設定できる割込みレベルはINT0～INT6ですが、パソコン本体および他のボードで使用されていないレベルに設定してください。割込み要求信号は、入力信号と一対一の対応で最大4つのレベルまで割り当てることができます。

### 汎用入出力機能使用時の割込み設定

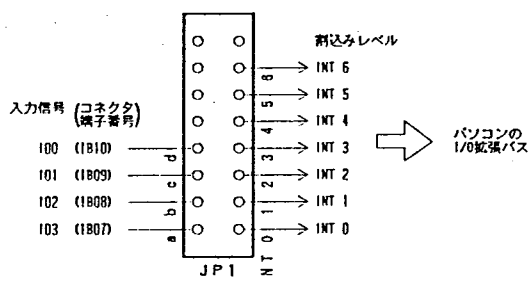


### オプション機能使用時の割込み設定

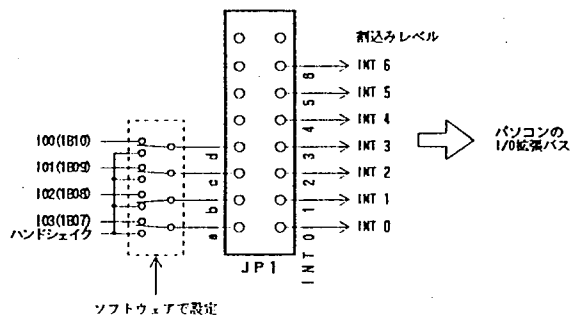


下図は、入力信号 I 01 を割込みレベル INT 5 に接続し、入力信号 I 03 を割込みレベル INT 2 に接続する場合の状態を示しています。



下図は、オプション機能使用時にハンドシェイク信号を端子 a に割り当て、割込みレベル INT 2 に接続する場合の状態を示しています。



なお、出荷時はリード線付きショートコネクタを下図のように設定しており、特定のレベルには接続されていません。



## 使用する機能の設定

このボードには、デジタル信号の汎用入力機能のほかに、オプション機能が用意されています。

### ●汎用入力機能

デジタル信号（最大64点）を入力します。また、入力信号のうち4点を割込み信号として利用することができます。

（弊社製 PI-64(98)Kと同等）

### ●オプション機能

デジタル信号の入力以外に、次のようなことを行うことができます。

- ・入力信号にデジタルフィルタをかける。
- ・出力データをモニタする。
- ・STB/ACK信号を利用して、データを入力する。 など

使用する機能は、ボード上のジャンパ(JP2)で設定します。

| 機 能                 | 設 定                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 汎用入力機能<br>(NORMAL)  | JP2<br>OP <sup>1</sup> <sub>2</sub><br>NO <sup>3</sup> <sub>3</sub><br> |
| オプション機能<br>(OPTION) | JP2<br>OP <sup>1</sup> <sub>2</sub><br>NO <sup>3</sup> <sub>3</sub><br> |

## I/Oポートのビットアサイン

汎用入力機能使用時に、パソコンからのこのボードに対するアクセスは、8つのI/Oポートを介して行われます。ボード上のコネクタに接続される外部のデジタル信号(入力信号)が、8点を1グループとして各ポートに割り当てられています。

### ●入力ポート（汎用入力機能使用時）

|               | D7              | D6             | D5             | D4             | D3             | D2             | D1             | D0             |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 先頭I/O<br>アドレス | + 0             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ0 (+0ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 07<br>[1B03]  | I 06<br>[1B04] | I 05<br>[1B05] | I 04<br>[1B06] | I 03<br>[1B07] | I 02<br>[1B08] | I 01<br>[1B09] | I 00<br>[1B10] |
|               | + 1             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ1 (+1ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 17<br>[1A03]  | I 16<br>[1A04] | I 15<br>[1A05] | I 14<br>[1A06] | I 13<br>[1A07] | I 12<br>[1A08] | I 11<br>[1A09] | I 10<br>[1A10] |
|               | + 2             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ2 (+2ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 27<br>[1B16]  | I 26<br>[1B17] | I 25<br>[1B18] | I 24<br>[1B19] | I 23<br>[1B20] | I 22<br>[1B21] | I 21<br>[1B22] | I 20<br>[1B23] |
|               | + 3             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ3 (+3ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 37<br>[1A16]  | I 36<br>[1A17] | I 35<br>[1A18] | I 34<br>[1A19] | I 33<br>[1A20] | I 32<br>[1A21] | I 31<br>[1A22] | I 30<br>[1A23] |
|               | + 4             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ4 (+4ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 47<br>[2B03]  | I 46<br>[2B04] | I 45<br>[2B05] | I 44<br>[2B06] | I 43<br>[2B07] | I 42<br>[2B08] | I 41<br>[2B09] | I 40<br>[2B10] |
|               | + 5             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ5 (+5ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 57<br>[2A03]  | I 56<br>[2A04] | I 55<br>[2A05] | I 54<br>[2A06] | I 53<br>[2A07] | I 52<br>[2A08] | I 51<br>[2A09] | I 50<br>[2A10] |
|               | + 6             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ6 (+6ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 67<br>[2B16]  | I 66<br>[2B17] | I 65<br>[2B18] | I 64<br>[2B19] | I 63<br>[2B20] | I 62<br>[2B21] | I 61<br>[2B22] | I 60<br>[2B23] |
|               | + 7             |                |                |                |                |                |                |                |
|               | 入力グループ7 (+7ポート) |                |                |                |                |                |                |                |
|               | I 77<br>[2A16]  | I 76<br>[2A17] | I 75<br>[2A18] | I 74<br>[2A19] | I 73<br>[2A20] | I 72<br>[2A21] | I 71<br>[2A22] | I 70<br>[2A23] |

表中のIxxは信号名を示し、[ ]内はコネクタの端子番号を示します。

また、I 00, I 01, I 02, I 03は割込み信号としても使用できます。

オプション機能を使用する場合は以下ようになります。

なお、「使用不可」のポートは、ボードのコントロールには関係ありませんが、このボードによって占有されているため使用することはできません。

●入力ポート（オプション機能使用時）①

|                |              | D7           | D6           | D5           | D4           | D3           | D2           | D1           | D0           |                 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 先頭 I/O<br>アドレス | + 0          | グループ 0       |              |              |              |              |              |              |              | CN 1 の<br>入力信号用 |
|                |              | I 07<br>[ 7] | I 06<br>[ 6] | I 05<br>[ 5] | I 04<br>[ 4] | I 03<br>[ 3] | I 02<br>[ 2] | I 01<br>[ 1] | I 00<br>[ 0] |                 |
| + 1            | グループ 1       |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|                | I 17<br>[15] | I 16<br>[14] | I 15<br>[13] | I 14<br>[12] | I 13<br>[11] | I 12<br>[10] | I 11<br>[ 9] | I 10<br>[ 8] |              |                 |
| + 2            | グループ 2       |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|                | I 27<br>[23] | I 26<br>[22] | I 25<br>[21] | I 24<br>[20] | I 23<br>[19] | I 22<br>[18] | I 21<br>[17] | I 20<br>[16] |              |                 |
| + 3            | グループ 3       |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|                | I 37<br>[31] | I 36<br>[30] | I 35<br>[29] | I 34<br>[28] | I 33<br>[27] | I 32<br>[26] | I 31<br>[25] | I 30<br>[24] |              |                 |
| + 4            | グループ 4       |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|                | I 47<br>[39] | I 46<br>[38] | I 45<br>[37] | I 44<br>[36] | I 43<br>[35] | I 42<br>[34] | I 41<br>[33] | I 40<br>[32] |              |                 |
| + 5            | グループ 5       |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|                | I 57<br>[47] | I 56<br>[46] | I 55<br>[45] | I 54<br>[44] | I 53<br>[43] | I 52<br>[42] | I 51<br>[41] | I 50<br>[40] |              |                 |
| + 6            | グループ 6       |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|                | I 67<br>[55] | I 66<br>[54] | I 65<br>[53] | I 64<br>[52] | I 63<br>[51] | I 62<br>[50] | I 61<br>[49] | I 60<br>[48] |              |                 |
| + 7            | グループ 7       |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |
|                | I 77<br>[63] | I 76<br>[62] | I 75<br>[61] | I 74<br>[60] | I 73<br>[59] | I 72<br>[58] | I 71<br>[57] | I 70<br>[56] |              |                 |
|                |              |              |              |              |              |              |              |              |              | CN 2 の<br>入力信号用 |

表中の1xxは、信号名を示します。  
また、[ ]内の数字は、各ビットの番号を示します。  
ビット単位の入力を行うときは、このビット番号を使用します。

●入力ポート（オプション機能使用時）②

|               |        | D7             | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1  | D0  |  |
|---------------|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|               |        | ハンドシェイクステータス入力 |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 先頭I/O<br>アドレス | +1000H | 不 定            |     |     |     | INT | IBF | STB | ACK |  |
|               | +1001H | (使用不可)         |     |     |     |     |     |     |     |  |
|               |        | ビットデータ         |     |     |     |     |     |     |     |  |
|               | +1002H | 0              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | BDT |  |
|               | +1003H | (使用不可)         |     |     |     |     |     |     |     |  |
|               |        | グループデータ        |     |     |     |     |     |     |     |  |
|               | +1004H | PD7            | PD6 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 |  |
|               | +1005H | (使用不可)         |     |     |     |     |     |     |     |  |
|               |        | 割込みコントロール      |     |     |     |     |     |     |     |  |
|               | +1006H | 不 定            | IN1 | IN0 | IE  | IR  | IS1 | IS0 |     |  |
|               | +1007H | 設 定 時 間        |     |     |     |     |     |     |     |  |
|               |        | 不 定            | ST4 | ST3 | ST2 | ST1 | ST0 |     |     |  |

INT, IBF, STB, ACK :

ハンドシェイクステータスの状態を入力することができます。

BDT : 出力ポートの「ビット選択」で指定したビットに対して、データを入力することができます。

PD7~PD0 : 出力ポートの「グループ選択」で指定したグループに対して、データを入力することができます。

IN1, IN0 : 割込み出力端子を確認することができます。

IN1 IN0 : 割込み出力端子

0 0 : d

0 1 : c

1 0 : b

1 1 : a

IE : 割込み入力が一時的禁止状態かどうか、確認できます。

0 : 割込み使用

1 : 割込み禁止

IR : 割込みの入力論理の設定状態が確認できます。

IR : 外部信号 (入力信号)

0 : HIGH→LOW (0 → 1)

1 : LOW→HIGH (1 → 0)

IS1, IS0 : 割込み要因の設定状態が確認できます。

IS1 IS0 : 割込みの要因

0 0 : CN1の入力信号

0 1 : ハンドシェイク

1 0 : 設定禁止

1 1 : 設定禁止

ST4~ST0 : 出力ポートの「時間設定」で設定されたデータを  
確認することができます。

## ●出力ポート（オプション機能使用時）①

|               |    | D7     | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 先頭I/O<br>アドレス | +0 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |
|               | +1 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |
|               | +2 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |
|               | +3 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |
|               | +4 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |
|               | +5 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |
|               | +6 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |
|               | +7 | (使用不可) |    |    |    |    |    |    |    |

使用不可  
(0 固定)

ACK : ACK信号を出力します。

BS5~BS0 : データを入力したいビットのビット番号を指定します。

PS2~PS0 : データを入力したいグループのグループ番号を指定します。

IN1, IN0 : 割込み出力端子を設定します。

IN1 IN0 : 割込み出力端子

0 0 : d

0 1 : c

1 0 : b

1 1 : a

IE : 割込み入力の一時的禁止を設定します。

0 : 割込み使用

1 : 割込み禁止

IR : 割込みの入力論理を設定します。

IR : 外部信号 (入力信号)

0 : HIGH→LOW (0 → 1)

1 : LOW→HIGH (1 → 0)

## ●出力ポート（オプション機能使用時）②

|               |        | D7        | D6 | D5  | D4  | D3  | D2  | D1  | D0  |
|---------------|--------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 先頭I/O<br>アドレス | +1000H | ACK信号出力   |    |     |     |     |     |     |     |
|               |        | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | ACK |
|               | +1001H | (使用不可)    |    |     |     |     |     |     |     |
|               | +1002H | (使用不可)    |    |     |     |     |     |     |     |
|               | +1003H | ビット選択     |    |     |     |     |     |     |     |
|               |        | 0         | 0  | BS5 | BS4 | BS3 | BS2 | BS1 | BS0 |
|               | +1004H | (使用不可)    |    |     |     |     |     |     |     |
|               | +1005H | グループ選択    |    |     |     |     |     |     |     |
|               |        | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | PS2 | PS1 | PS0 |
|               | +1006H | 割込みコントロール |    |     |     |     |     |     |     |
|               |        | 0         | 0  | IN1 | IN0 | IE  | IR  | IS1 | IS0 |
|               | +1007H | 時間設定      |    |     |     |     |     |     |     |
|               |        | 0         | 0  | 0   | ST4 | ST3 | ST2 | ST1 | ST0 |

IS1, IS0 : 割込みの要因を設定します。

IS1 IS0 : 割込みの要因

0 0 : CN1の入力信号

0 1 : ハンドシェイク

1 0 : 設定禁止


1 1 : 設定禁止

ST4~ST0 : 入力端子にデジタルフィルタをかける場合に、デジタルフィルタの時間を設定します。

(注) 「先頭I/Oアドレス+1001H」にデータを出ししないください。誤動作の原因になります。

## 外部インターフェイス


このボードと外部機器との接続は、ボード上の2個のインターフェイスコネクタ(CN1, CN2)で行います。それぞれのコネクタには、外部機器からのデジタル信号入力として、8点を1グループとする4つのグループ(合計32点)を接続することができます。

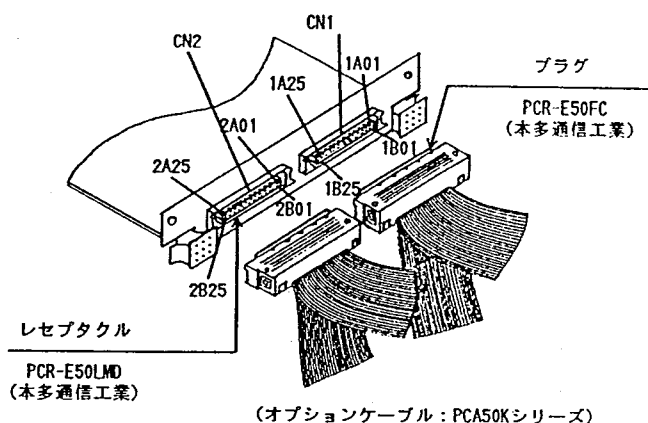




(オプションケーブル: PCA50Kシリーズ)

外部接続コネクタ信号配置

### ●汎用入力機能使用時

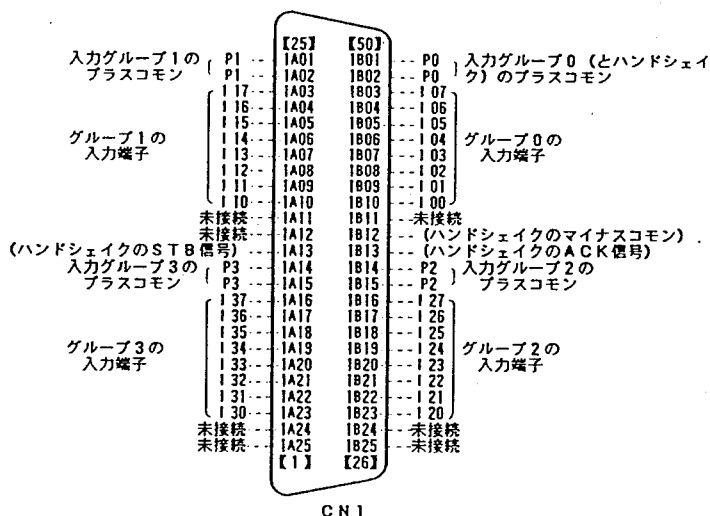

### ●オプション機能使用時

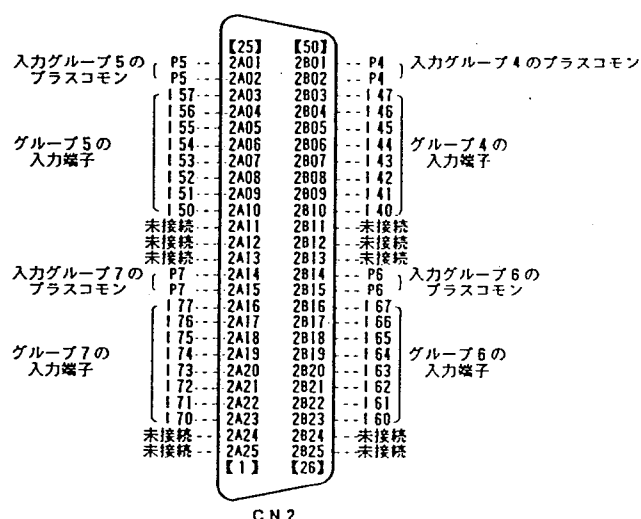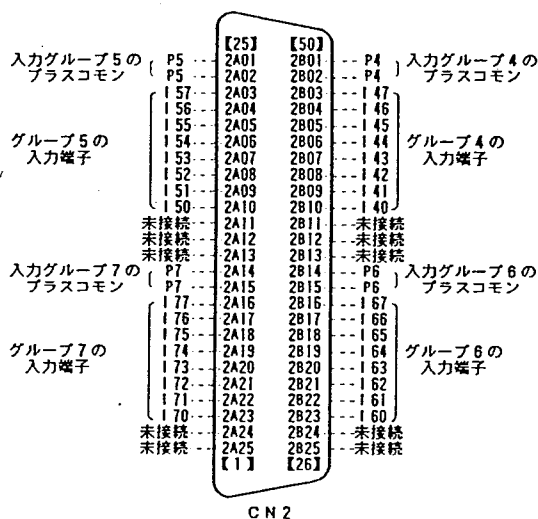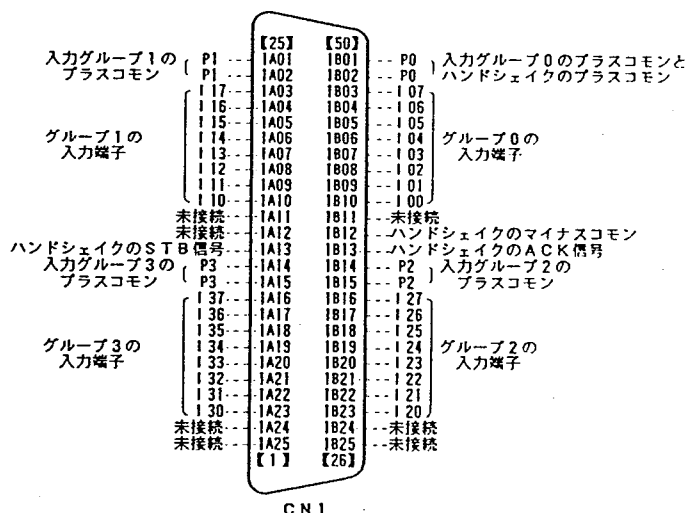

( ) 内はオプション機能使用時の信号端子です。汎用入力機能使用時も「未接続」ではありません。  
【 】内は本多通信工業指定の端子番号です。

【 】内は本多通信工業指定の端子番号です。




## 外部入出力回路


### ●入力部

このボードのインターフェイス部の入力回路は、右図のとおりです。信号入力部は、フォトカプラ絶縁による電流駆動入力になっています。したがって、このボードの入力部を駆動するためには外部電源が必要です。このとき必要となる電源容量は、DC24V時入力1点当たり約8mA(DC12V時には約4mA)です。

なお、DC24V使用時に「ON」となる入力点数が多い場合、入力抵抗で若干の発熱を生じます。このようなときには、パソコンの上部の拡張スロットで使用してください。

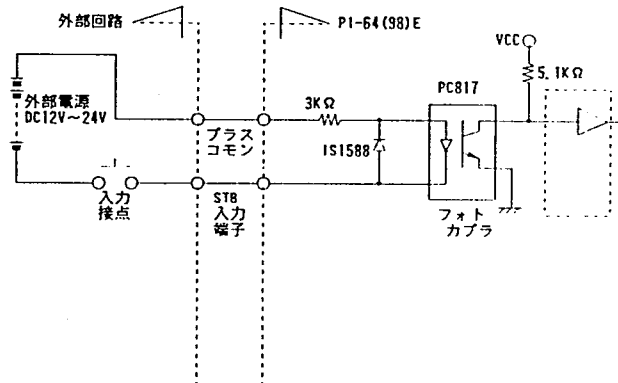

### ●STB信号入力回路

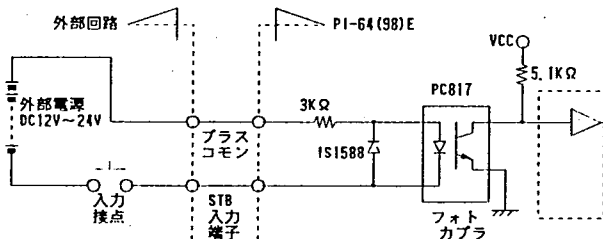

### ●ACK信号出力回路

